

ULOŽENIE KÁBLA ZATRÁVNENEJ PLOCHY

s vodičom FeZn 10 mm

Zahumusovanie, zatravnovanie

Výkopový materiál


Výstražná fólia

kábel CYKY-J

Piesková vrstva

Vodič FeZn 10mm

Preosiata zemina

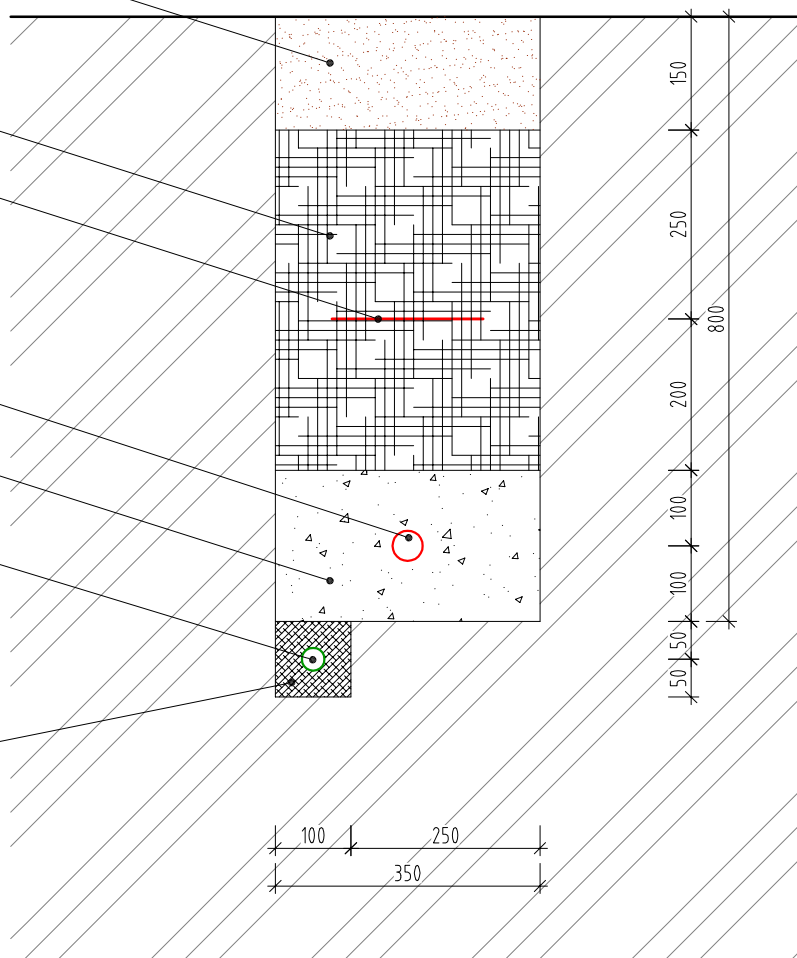

Projektant:	Ing. Michal Okál, č. osv. 001 IZA 1998 EZ P B E1.0	časť:	ELEKTRO
Vypracoval:	ELEKTROPROJEKTY MARTIN, s.r.o.	Dátum:	05/2015
Stavebník:	Mesto Dunajská Streda	Formát:	1x A3
Miesto stavby:	parc. č. 1211/27, 1211/15 k.ú. Dunajská Streda	Mierka:	1 : 10
Stavba:	Multifunkčné ihrisko 33x18m pri ZŠ Guyly Szabóa	č. výkresu:	E 2.3.
Stavebný objekt:	SO-02 Osvetlenie ihriska		
Obsah výkresu:	Uloženie kábla v zemi		

Autorizácia