


Územný plán mesta Dunajská Streda v znení zmien a doplnkov




Regulácia funkčného a priestorového usporiadania a vymedzenie verejnoprospešných stavieb

MIERKA 1:5000

Obstarávateľ: Mesto Dunajská Streda
Spracovateľ: AUREX, s.r.o., Bratislava
Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Ľubomír Klaučo
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Lenka Stankovičová
Ing. arch. Zlatica Mrázeková
Ing. arch. Daniela Huertas

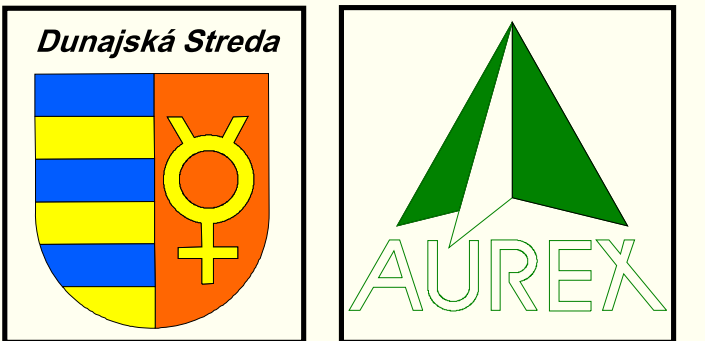

Kód	Popis	Plán	Skupina	Prírodný	Podnikateľský	Prekážka	Prírodný	Podnikateľský	Prekážka
G 115	BR NN	2	30	45	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
G 116	BR Z	2	30	45	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 117	BR S	2	30	45	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 118	PVS S	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 119	DP NN	2	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 120	BR N	4	35	40	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 121	BR NN	2	30	40	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
G 122	MC N	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 123	BR NN	3	30	45	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 124	BR NN	3	30	45	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 125	RS ZI	3	10	25	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 126	ATI S	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 127	BR NN	2	30	40	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
G 128	BR NN	3	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 129	RS NN	2	20	30	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
G 130	MC N	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 131	BR NN	3	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 132	POS NN	4	40	30	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 133	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 134	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 135	POS Z	3	40	20	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
G 136	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 137	BR NN	2	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 138	VP S	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 139	VPP S	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 140	VP S	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 141	VPP S	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 142	BR S	2	15	20	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 143	BR S	2	15	20	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 144	BR S	2	15	20	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 145	BR S	2	15	20	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 146	BR S	2	15	20	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 147	VPP S	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 148	BR S	2	15	20	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 149	BR S	2	15	20	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 150	BR S	2	15	20	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 151	ATI S	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 152	ATI S	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 153	ATI S	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 154	ATI S	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 155	BR S	2	15	20	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

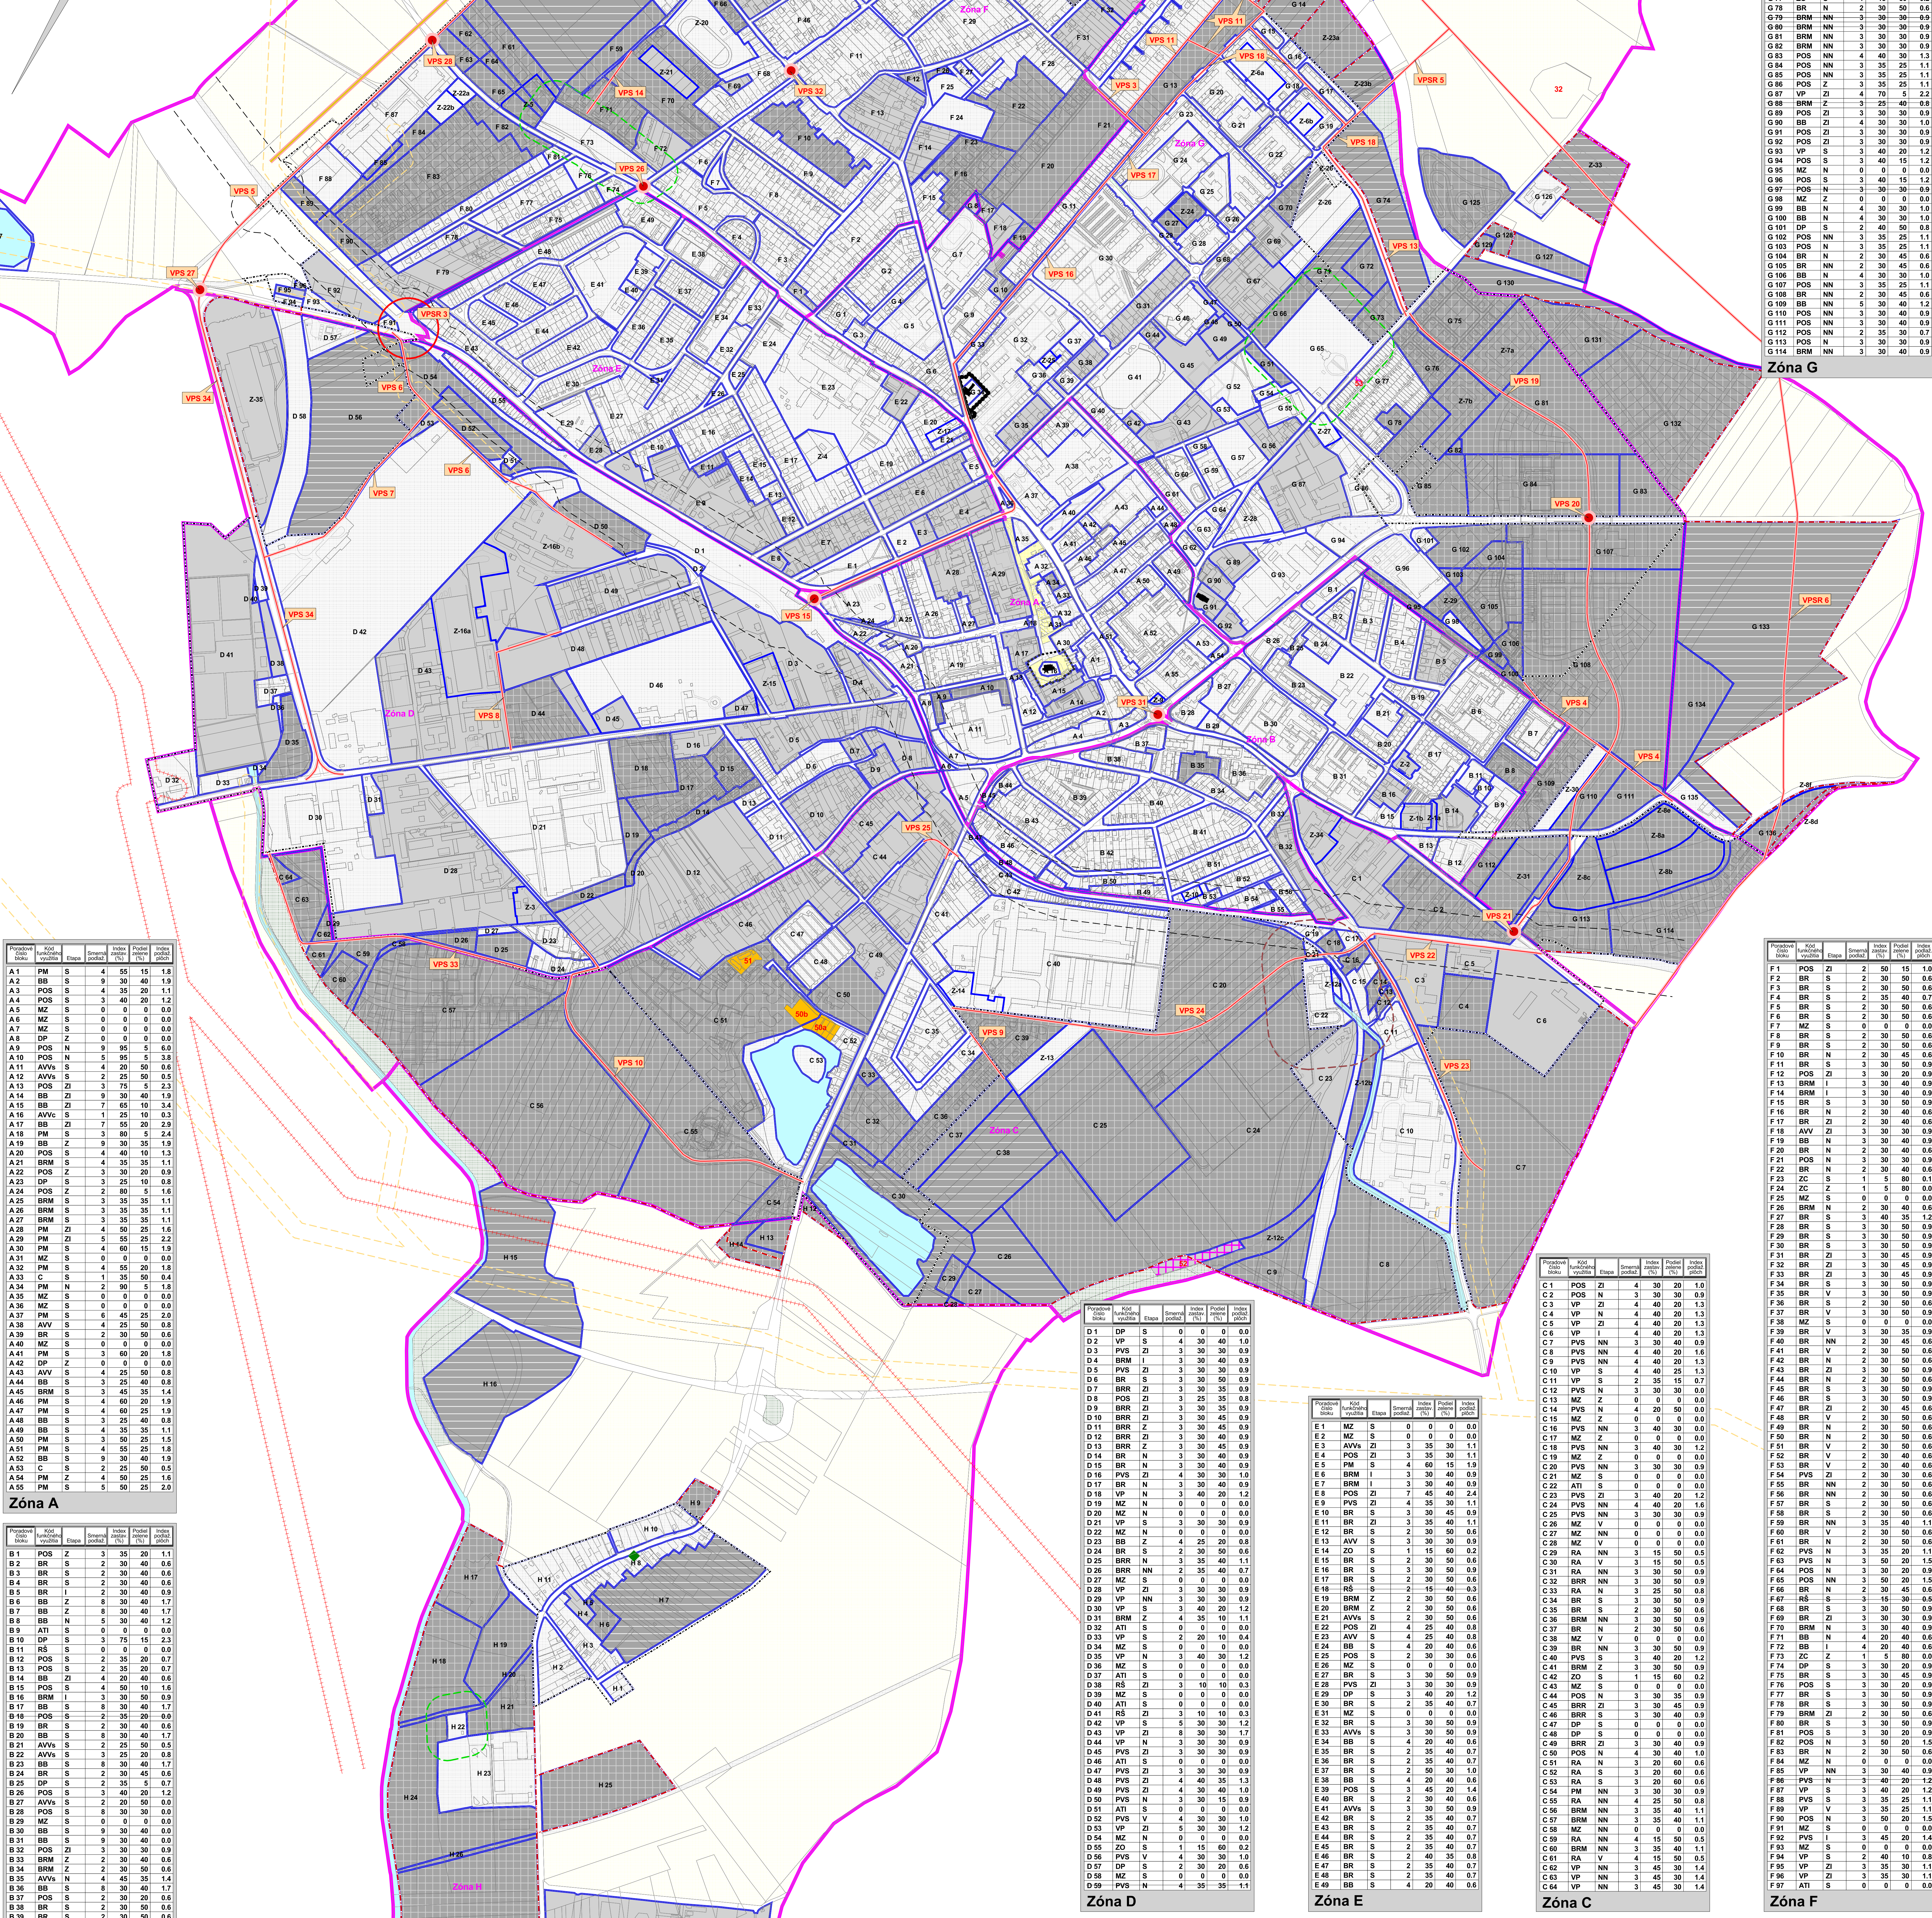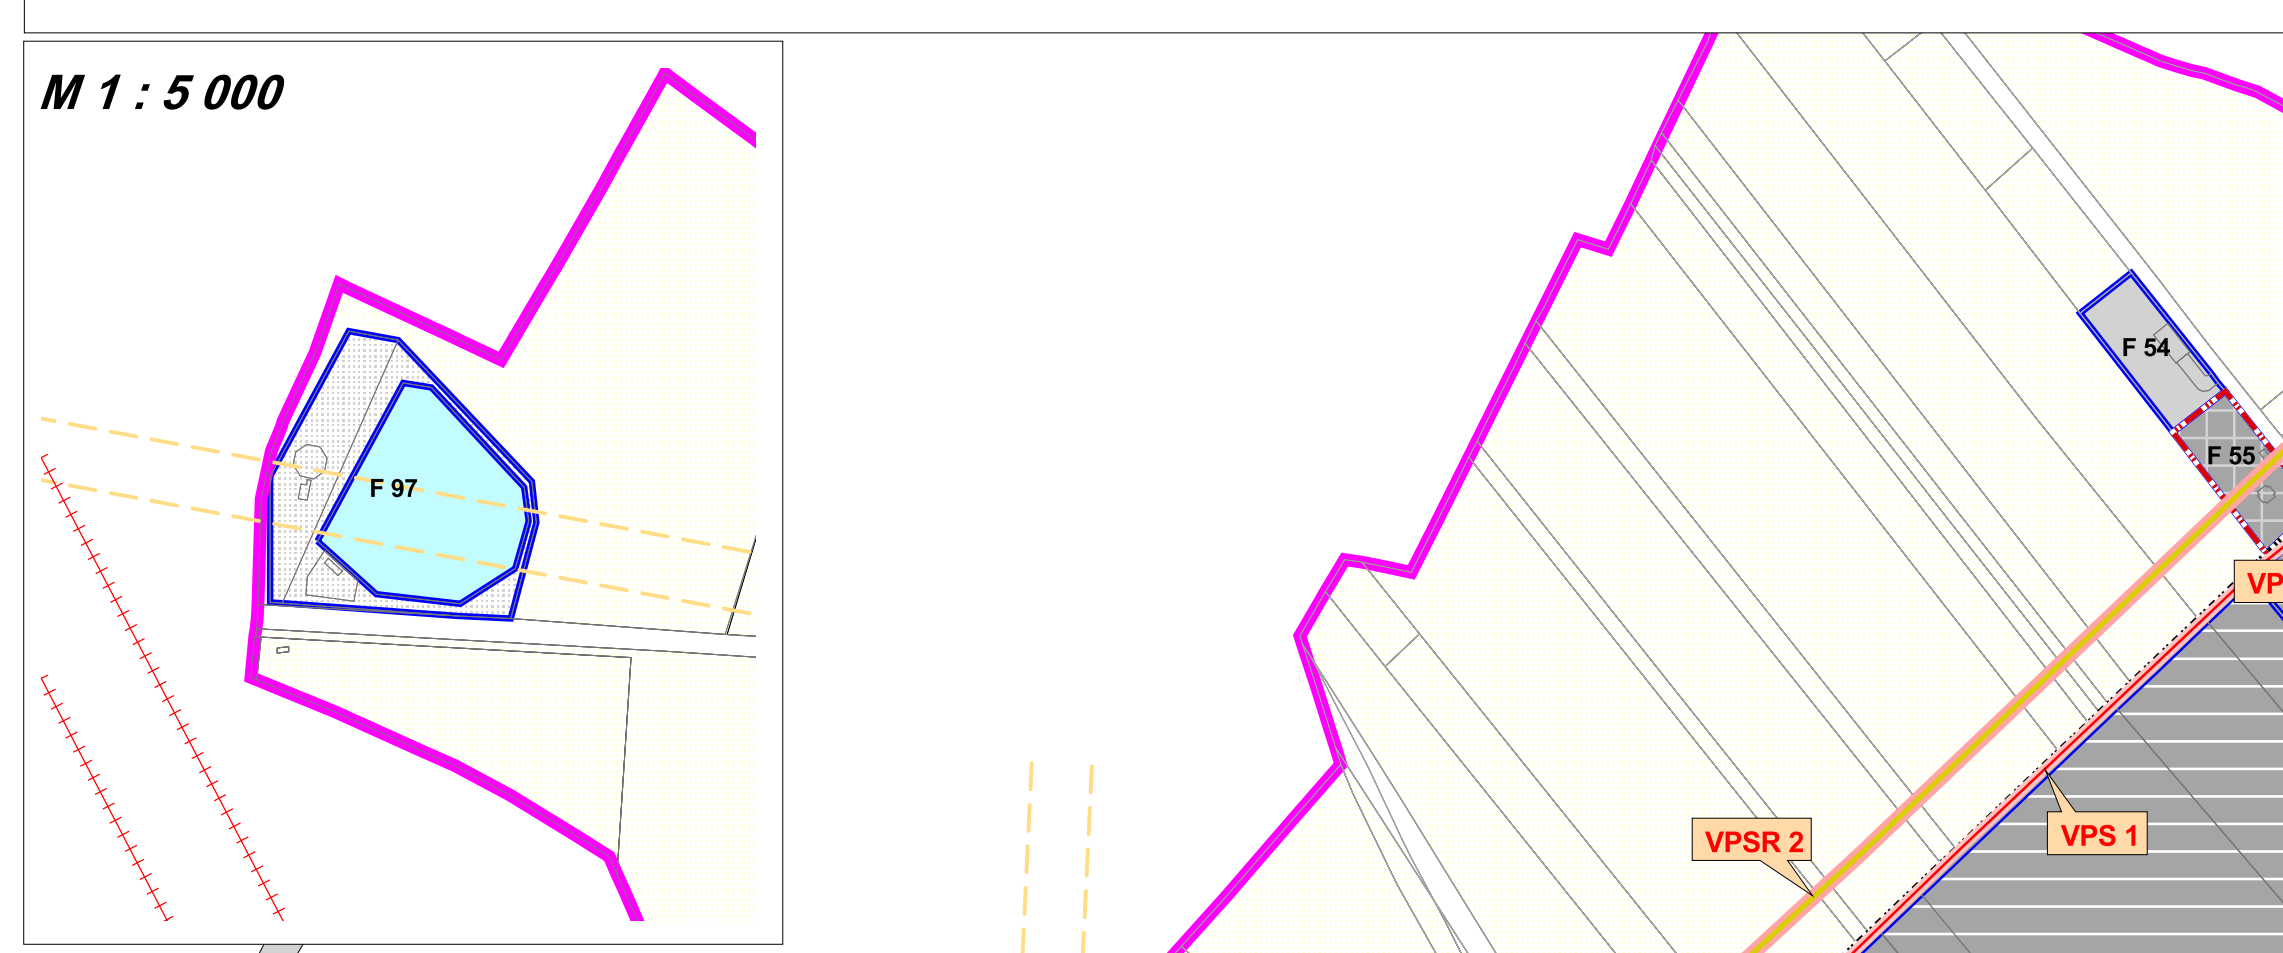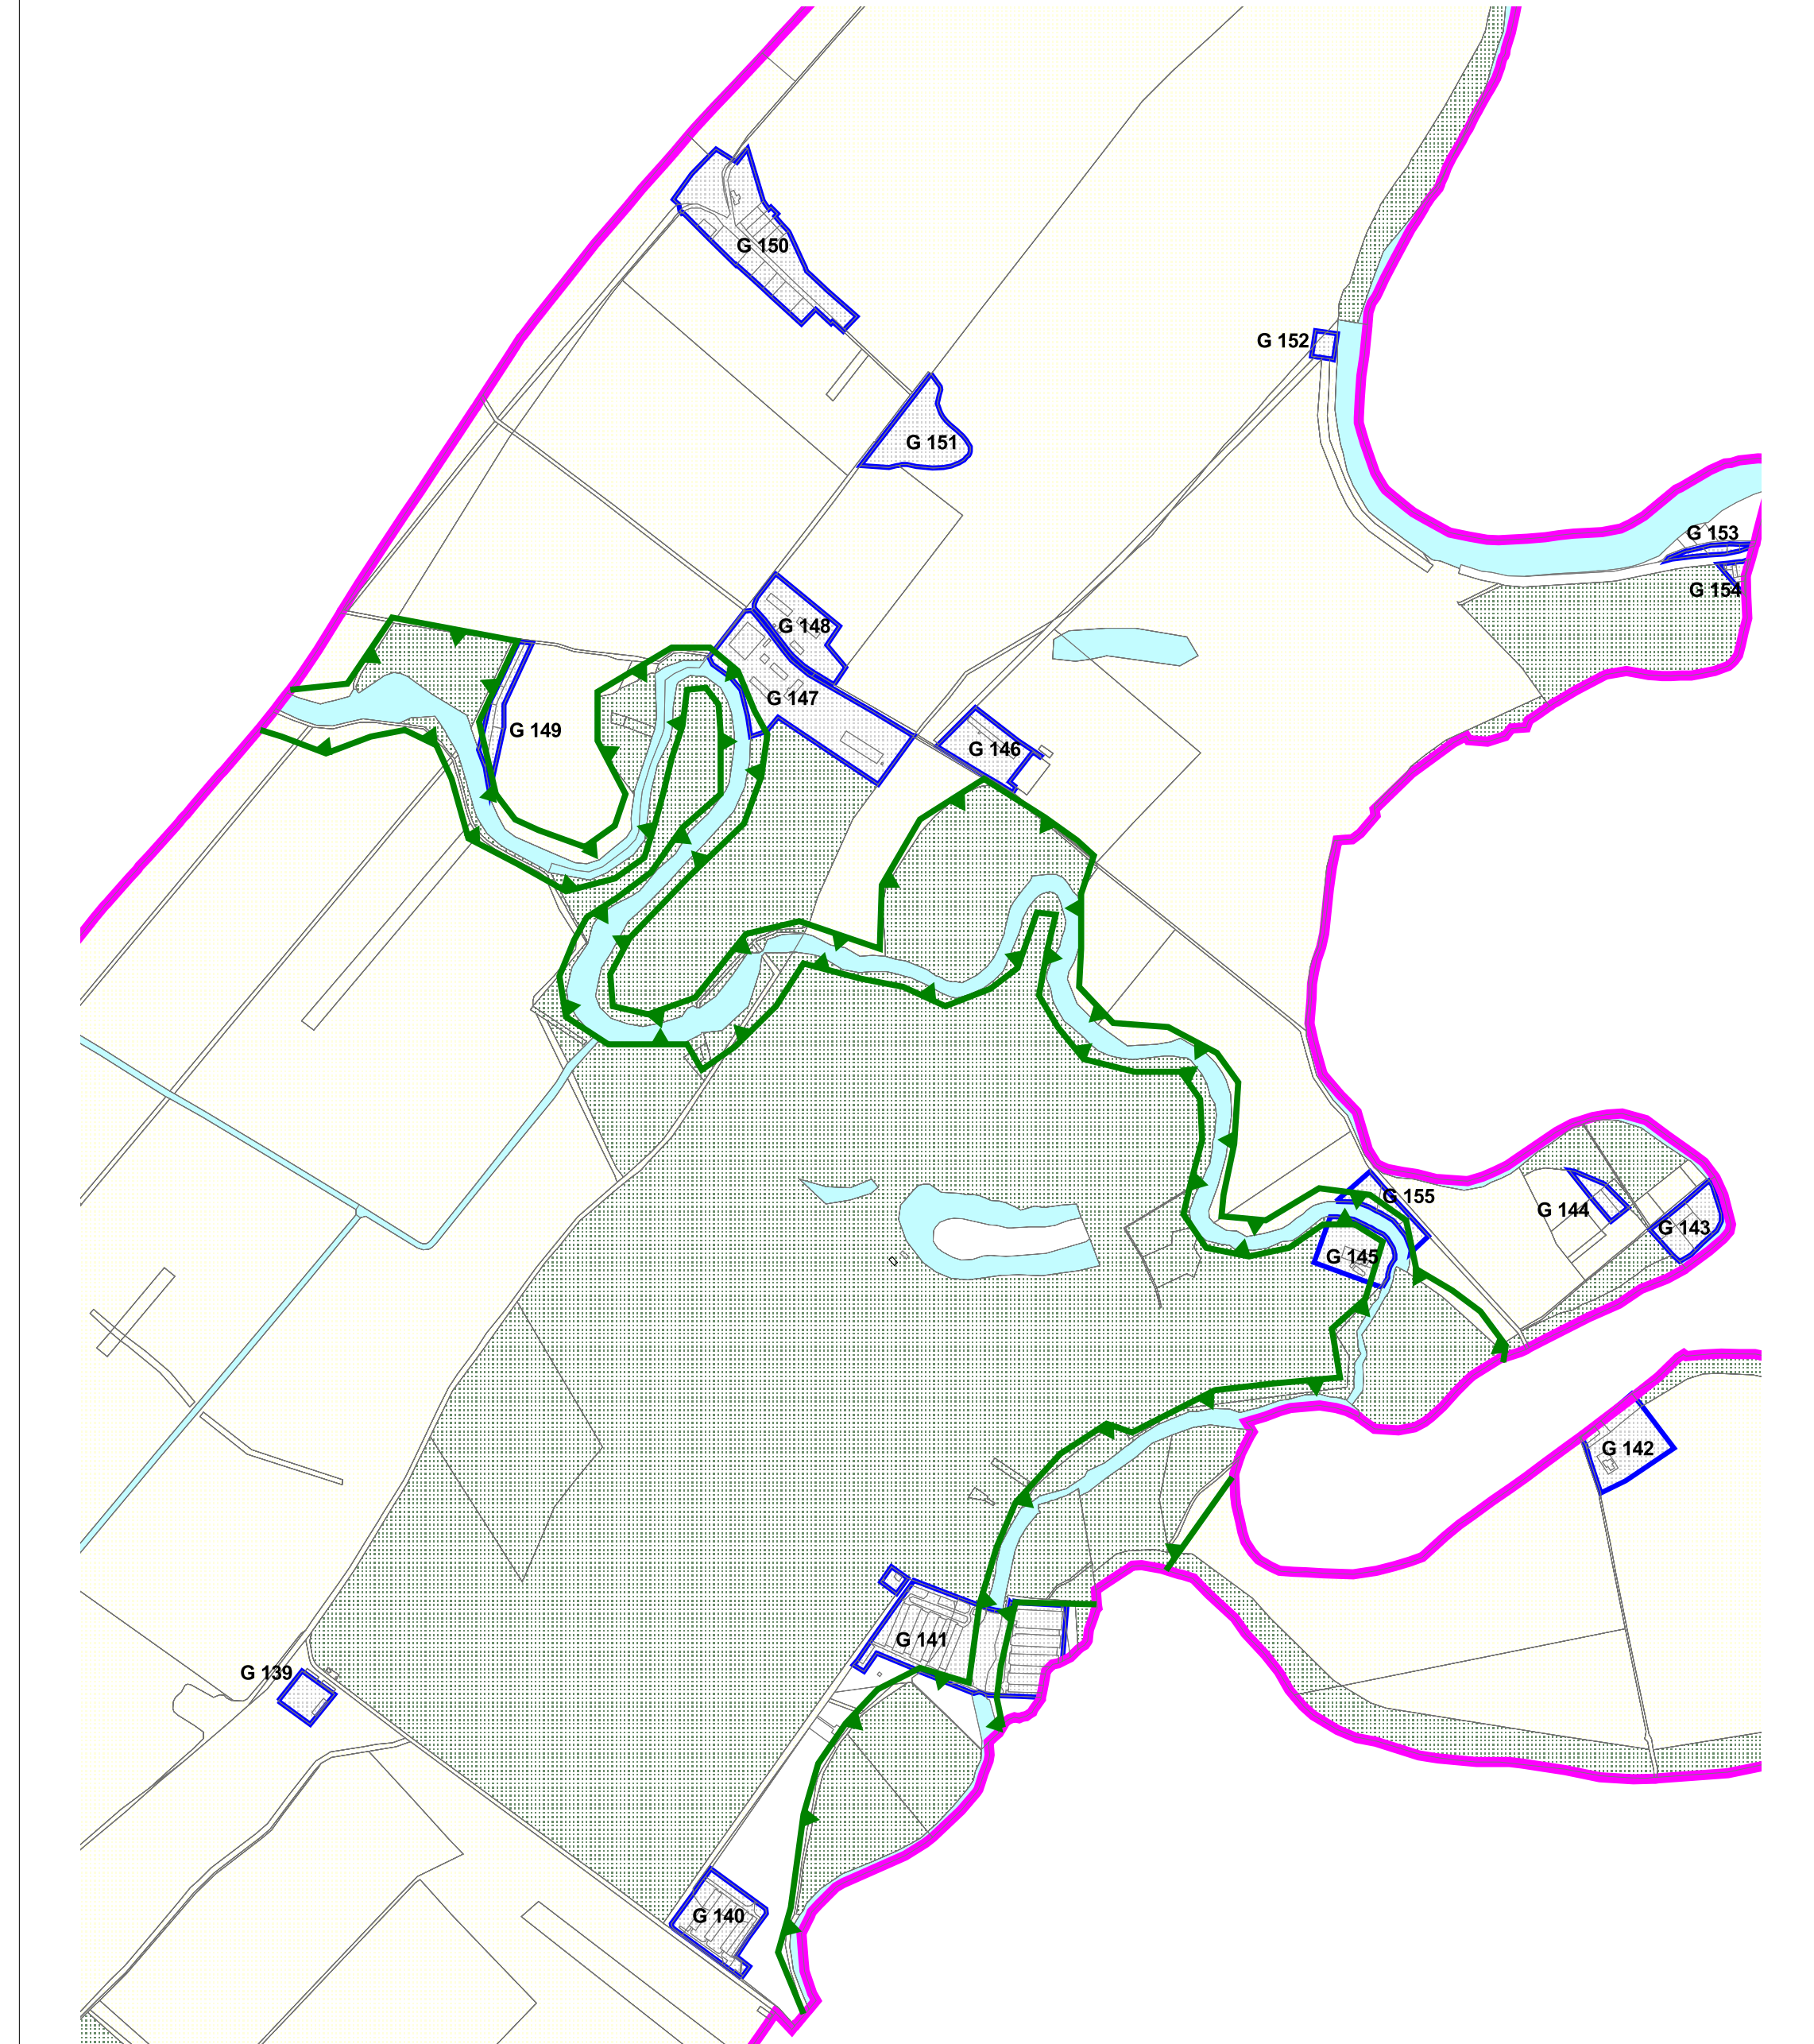

Kód	Popis	Plán	Skupina	Prírodný	Podnikateľský	Prekážka	Prírodný	Podnikateľský	Prekážka
G 1	BR Z	2	30	45	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
G 2	BR S	2	30	45	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 3	AVV S	4	35	20	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 4	BR S	2	30	45	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 5	BR S	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 6	BR S	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 7	BR Z	2	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 8	BR Z	2	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 9	AVV S	4	35	20	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 10	BR Z	2	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 11	BR Z	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 12	BR Z	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 13	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 14	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 15	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 16	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 17	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 18	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 19	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 20	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 21	AVV S	4	35	20	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 22	BR S	2	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 23	BR S	2	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 24	AVV S	4	35	20	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 25	BR S	3	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 26	POS NN	4	40	30	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 27	POS NN	4	40	30	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 28	POS NN	4	40	30	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 29	MZ S	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 30	AVV S	4	35	20	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 31	BR NN	1	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0
G 32	BR NN	2	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 33	BR NN	3	35	40	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 34	AVV S	4	35	20	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 35	BR NN	1	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0
G 36	BR NN	2	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 37	AVV S	2	25	45	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
G 38	BR NN	3	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 39	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 40	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 41	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 42	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 43	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 44	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 45	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 46	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 47	POS NN	4	40	30	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 48	POS NN	4	40	30	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 49	POS NN	4	40	30	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 50	POS NN	4	40	30	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 51	DP NN	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 52	DP NN	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 53	MZ Z	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 54	AVV S	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 55	RS S	3	40	20	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
G 56	BR NN	1	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0
G 57	BR NN	2	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 58	AVV S	2	20	20	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
G 59	AVV S	2	20	20	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
G 60	AVV S	2	20	20	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
G 61	DP NN	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G 62	BR NN	1	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0
G 63	BR NN	2	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 64	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 65	POS NN	3	35	25	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 66	POS NN	3	35	25	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 67	POS NN	3	35	25	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 68	POS NN	3	35	25	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 69	BR NN	2	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 70	BR NN	3	35	40	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 71	ZC V	1	5	80	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 72	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 73	BR NN	2	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 74	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 75	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 76	BR NN	2	30	40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
G 77	ZC V	1	5	80	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 78	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 79	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 80	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 81	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 82	POS NN	4	40	30	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 83	POS NN	3	35	25	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 84	POS NN	3	35	25	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 85	POS NN	3	35	25	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 86	POS NN	3	35	25	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
G 87	VP ZI	4	40	30	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 88	POS NN	4	40	30	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 89	POS NN	4	40	30	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
G 90	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 91	POS NN	3	30	30	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 92	POS NN	3	30	30	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 93	POS NN	3	30	30	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 94	POS NN	3	30	30	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 95	POS NN	3	30	30	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 96	POS NN	3	30	30	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 97	POS NN	3	30	30	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 98	POS NN	3	30	30	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 99	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 100	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 101	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 102	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 103	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 104	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 105	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G 106	BR NN	3	30	40	0,9	0,0	0,0		