

Dunakslá Streda
mestská časť Mliečany
k.ú. Mliečany

KANALIZAČNÁ STOKA A PP PRAGMA ID12 DN 400 mm - 490,00 m

KPČS1

NAVROVĽOVANÉ OPLOTENIE
7,00 x 3,50 m
PREKLADKA VODOVODU
HDPE PN 10 DN110 dl. 14 m
K_{UV} = 2,325 km


PB9

ZÜ_{A1} = 0,000 km


**KANALIZAČNÁ STOKA A1-1 PP PRAGMA
ID12 DN 300 mm
dl. 85,00 m**

**KANALIZAČNÁ
PP PRAGMA
dl. 280,00 m**

LEGEN	
	...171/1
	5/3
	EXISTUJ

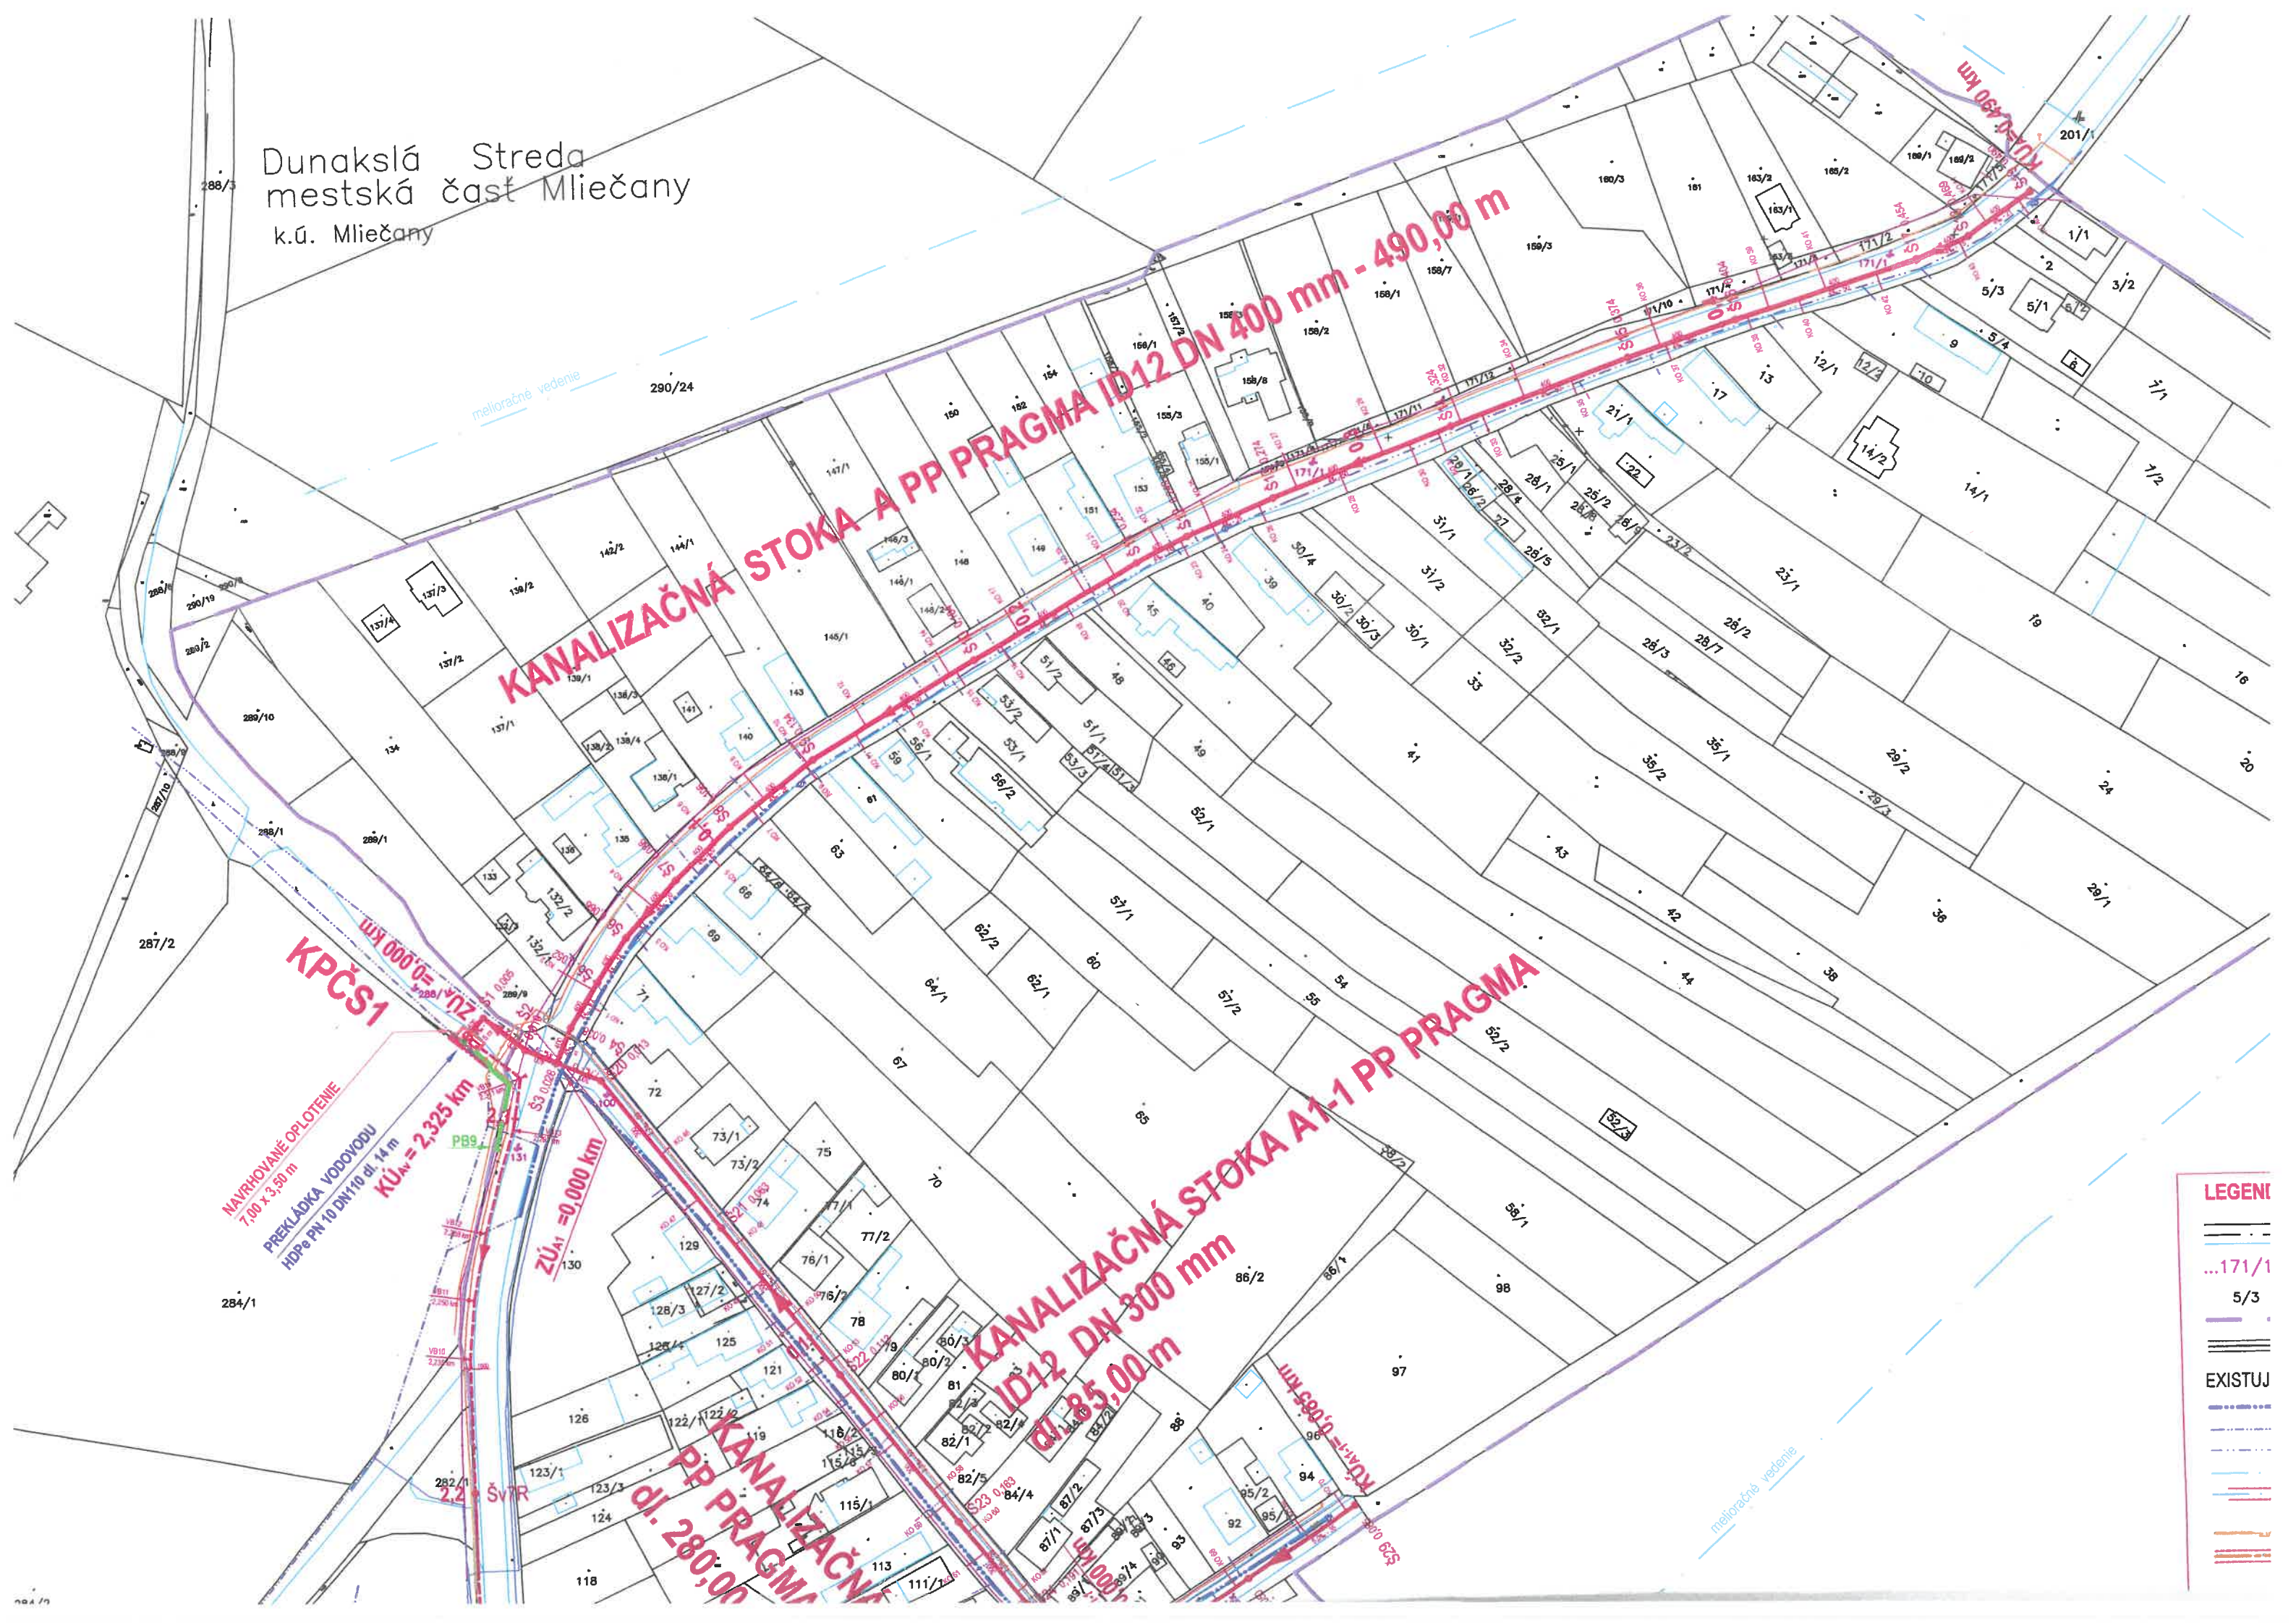

**KANALIZACE
HDPE PE 1
PP PRAGM**

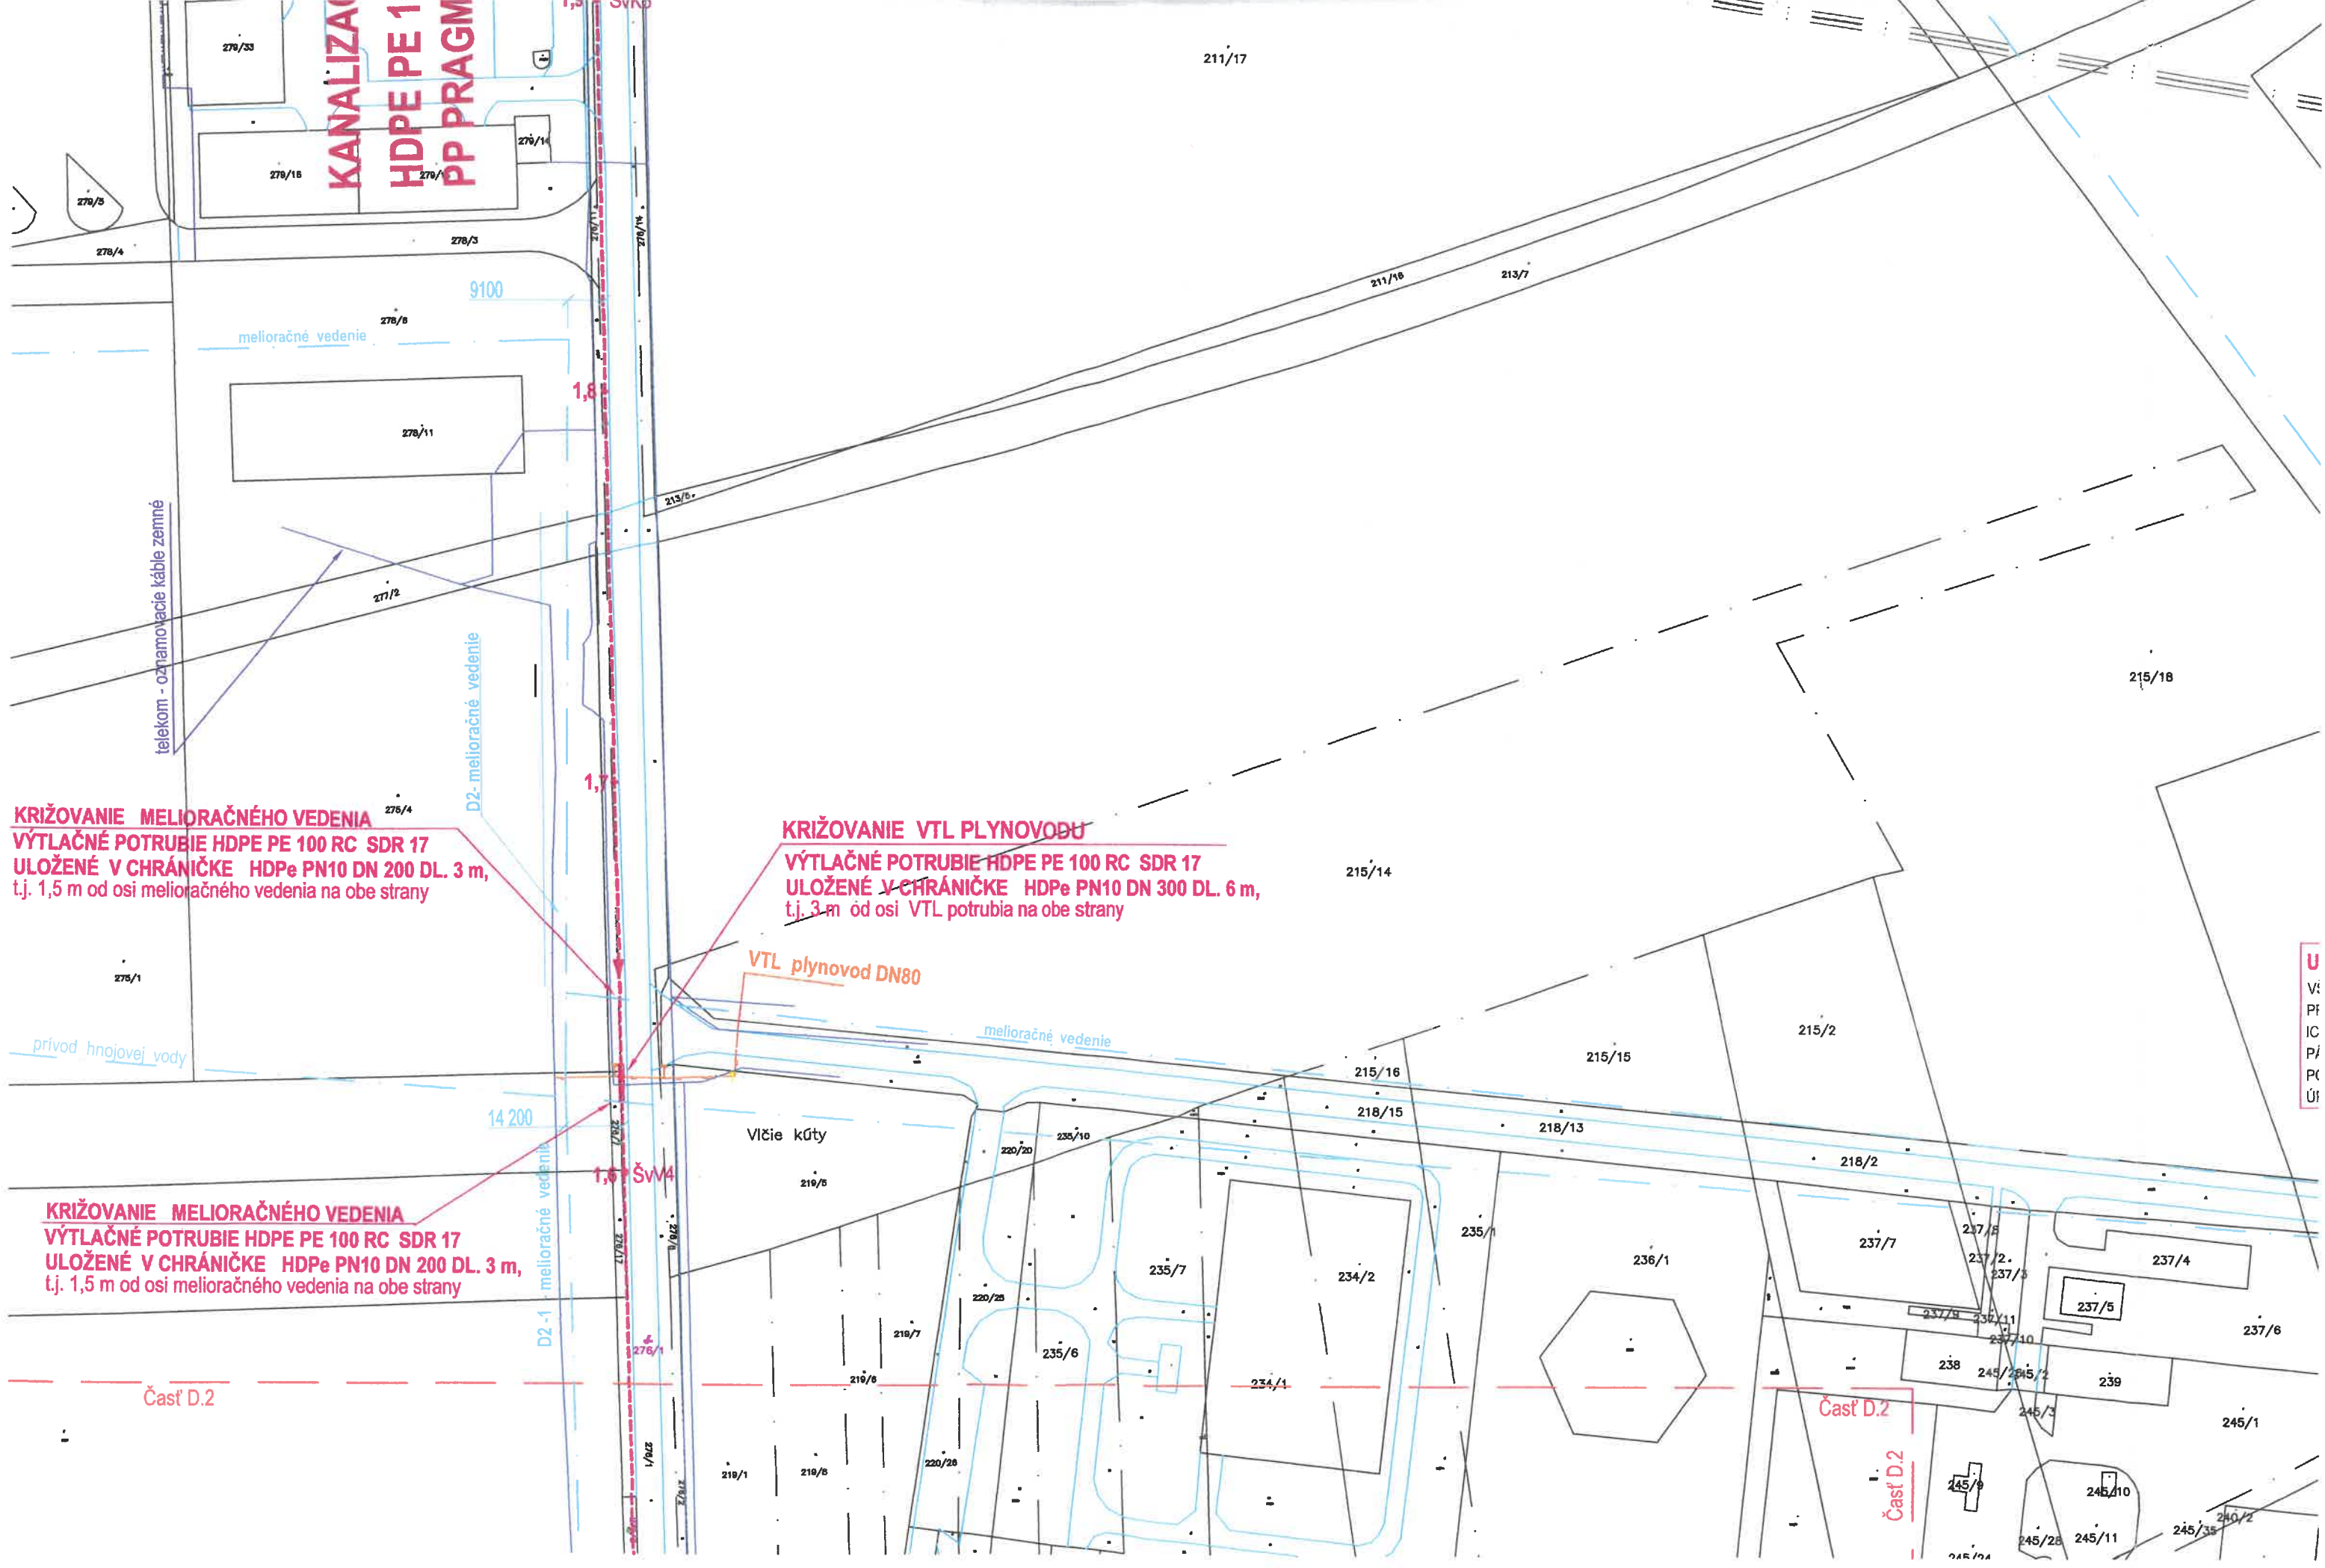

KRIŽOVANIE MELIORAČNÉHO VEDENIA
VÝTLAČNÉ POTRUBIE HDPE PE 100 RC SDR 17
ULOŽENÉ V CHRÁNIČKE HDPE PN10 DN 200 DL. 3 m,
t.j. 1,5 m od osi melioračného vedenia na obe strany

KRIŽOVANIE VTL PLYNOVODU
VÝTLAČNÉ POTRUBIE HDPE PE 100 RC SDR 17
ULOŽENÉ V CHRÁNIČKE HDPE PN10 DN 300 DL. 6 m,
t.j. 3 m od osi VTL potrubia na obe strany

KRIŽOVANIE MELIORAČNÉHO VEDENIA
VÝTLAČNÉ POTRUBIE HDPE PE 100 RC SDR 17
ULOŽENÉ V CHRÁNIČKE HDPE PN10 DN 200 DL. 3 m,
t.j. 1,5 m od osi melioračného vedenia na obe strany

VTL plynovod DN80

Časť D.2

Časť D.2


Časť D.2

U
V:
PF
IC
P/
PC
Úf

V CHRÁNIČKE HDPE PN10 DN 200
DL. 30,00 m

kanál Kračany - Boheľov

KRÍŽOVANIE MELIORAČNÉHO VEDENIA
VÝTLAČNÉ POTRUBIE HDPE PE 100 RC SDR 17
ULOŽENÉ V CHRÁNIČKE HDPE PN10 DN 200 DL. 3 m,
t.j. 1,5 m od osi melioračného vedenia na obe strany

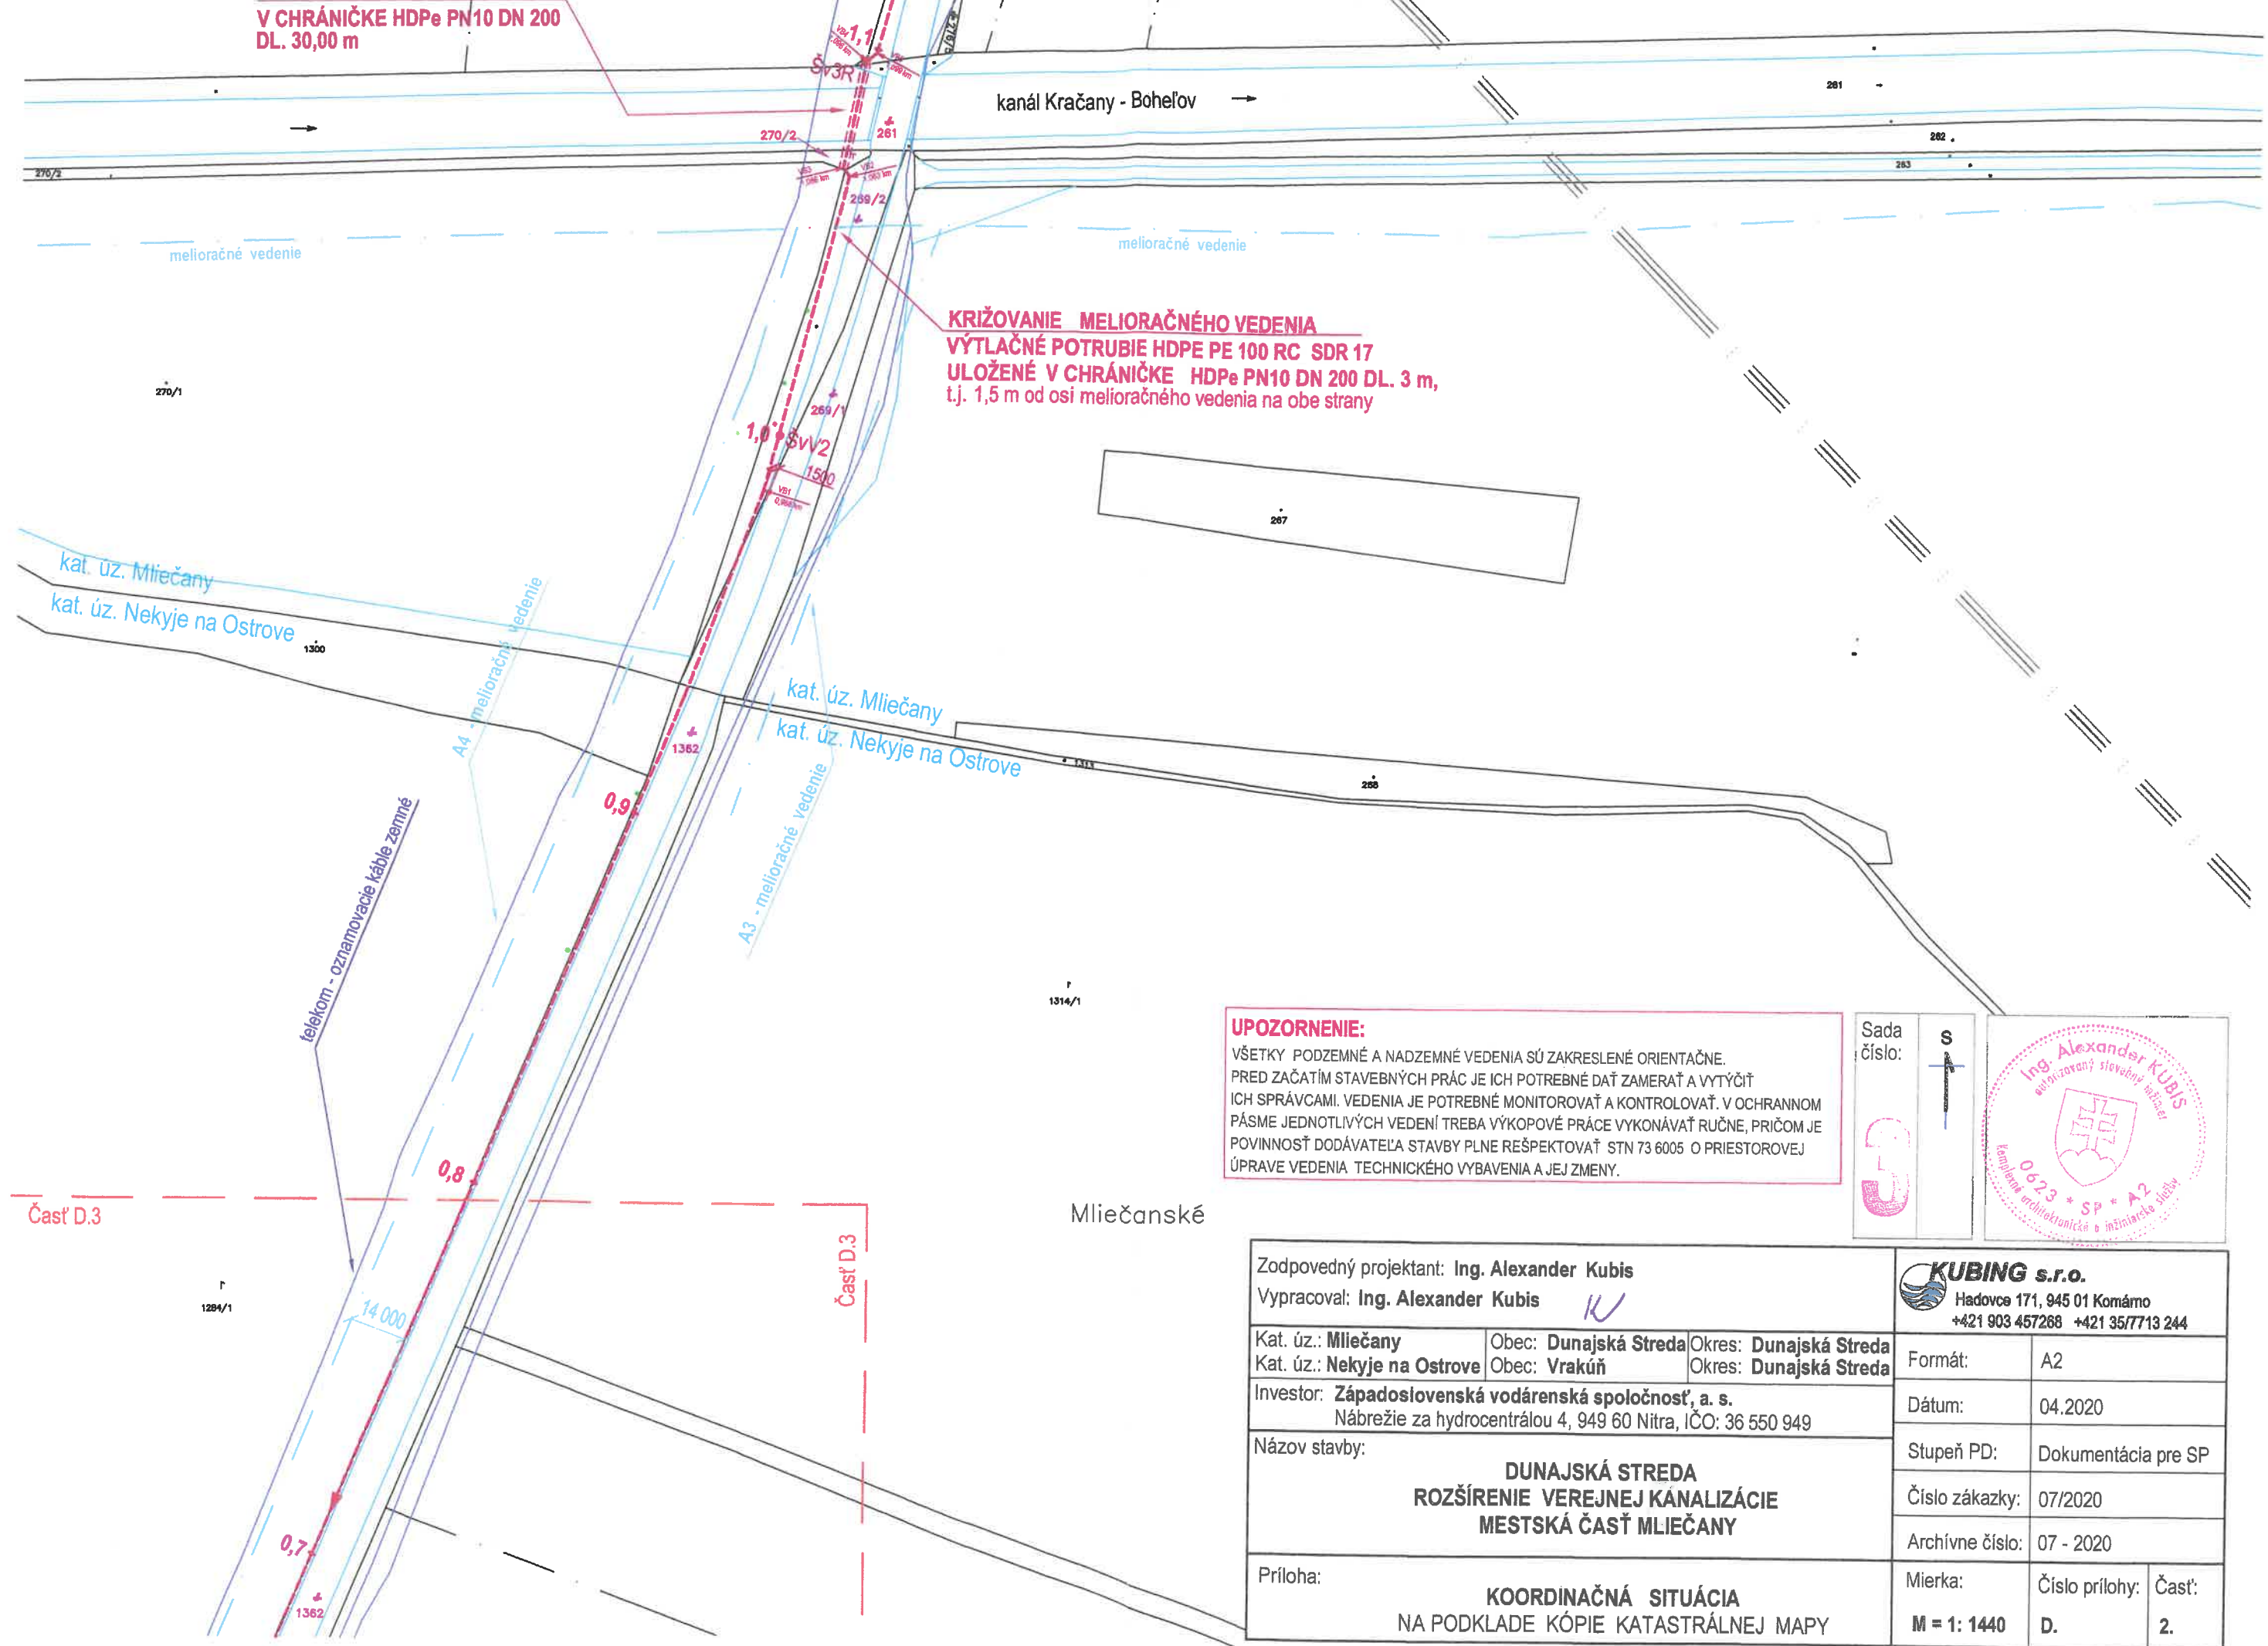

UPOZORNENIE:
VŠETKY PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE.
PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE ICH POTREBNÉ DAŤ ZAMERAŤ A VYTÝČIŤ
ICH SPRÁVCAMI. VEDENIA JE POTREBNÉ MONITOROVAŤ A KONTROLOVAŤ. V OCHRANNOM
PÁSME JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ TREBA VÝKOPOVÉ PRÁČE VYKONÁVAŤ RUČNE, PRIČOM JE
POVINNOSŤ DODÁVATEĽA STAVBY PLNE REŠPEKTOVAŤ STN 73 6005 O PRIESTOROVEJ
ÚPRAVE VEDENIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA A JEJ ZMENY.

Sada číslo: **3**



Časť D.3

Časť D.3

Mliečanské

Zodpovedný projektant: Ing. Alexander Kubis		KUBING s.r.o.	
Vypracoval: Ing. Alexander Kubis		Hadovce 171, 945 01 Komárno +421 903 457268 +421 35/7713 244	
Kat. úz.: Mliečany	Obec: Dunajská Streda	Okres: Dunajská Streda	Formát: A2
Kat. úz.: Nekyje na Ostrove	Obec: Vrakúň	Okres: Dunajská Streda	Dátum: 04.2020
Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949			Stupeň PD: Dokumentácia pre SP
Názov stavby: DUNAJSKÁ STREDA ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KÁNALIZÁCIE MESTSKÁ ČASŤ MLIEČANY			Číslo zákazky: 07/2020
Príloha: KOORDINAČNÁ SITUÁCIA NA PODKLADÉ KÓPIE KATASTRÁLNEJ MAPY			Archívne číslo: 07 - 2020
Mierka: M = 1: 1440		Číslo prílohy: D.	Časť: 2.

Cintorínské

275/5

275/6
melioračné vedenie

275/7

Časť D.1

KANALIZAČNÉ VÝTLAČNÉ POTRUBIE AV
HDPE PE 100 RC SDR 17 DN 110 mm - dl. 2 294 m
PP PRAGMA ID12 DN 200 mm - dl. 31 m

D2-1 - melioračné vedenie

11 200

1,3

1,4

1,5

276/1

276/6

276/3

Vrakúň II/ 507 Dun. Stredia m.č. Mliečany

telekom - oznamovacie káble zemné

VB8 1,274

VB8 1,215

VB7 1,185

VB6 1,148

VN vzdušné

219/1

219/8

220/1

221/1

220/5

220/7

220/8

220/9

220/10

220/17

220/18

220/19

220/22

220/24

222/1

222/2

222/5

222/7

222/8

222/9

222/10

222/135

222/144

222/17

222/18

222/19

229/115

229/25

229/22

229/108

229/111

229/108

229/111

229/108

229/111

229/108

229/111

280/4

280/8

280/4

Časť D.1






**KANALIZAČNÉ VÝTLAČNÉ POTRUBIE
HDPE PE 100 RC SDR 17 DN 110 mm - dĺ. 2 23
PP PRAGMA ID12 DN 300 mm - 31 m**

Vrakúň
k.ú. Nekiye na Ostrove

UPOZORNENIE:
VŠETKY PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE. PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE ICH POTREBNÉ DAŤ ZAMERAŤ A VYTÝČIŤ ICH SPRÁVCAMI. VEDENIA JE POTREBNÉ MONITOROVAŤ A KONTROLOVAŤ. V OCHRANNOM PÁSME JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ TREBA VÝKOPOVÉ PRÁCE VYKONÁVAŤ RUČNE, PRIČOM JE POVINNOSŤ DODÁVATEĽA STAVBY PLNE REŠPEKTOVAŤ STN 73 6005 O PRIESTOROVEJ ÚPRAVE VEDENIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA A JEJ ZMENY.

Sada číslo: **3**

Zodpovedný projektant: Ing. Alexander Kubis		 KUBING s.r.o.	
Vypracoval: Ing. Alexander Kubis		Hadovce 171, 945 01 Komárno +421 903 457268 +421 357713 244	
Kat. úz.: Mliečany	Obec: Dunajská Streda	Okres: Dunajská Streda	Formát: A2
Kat. úz.: Nekiye na Ostrove	Obec: Vrakúň	Okres: Dunajská Streda	Dátum: 04.2020
Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949			
Názov stavby:		Stupeň PD: Dokumentácia pre SP	
DUNAJSKÁ STREDA ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE MESTSKÁ ČASŤ MLIEČANY		Číslo zákazky: 07/2020	
		Archívne číslo: 07 - 2020	
Príloha:		Mierka: M = 1: 1440	Číslo prílohy: D.
KOORDINAČNÁ SITUÁCIA NA PODKLADE KÓPIE KATASTRÁLNEJ MAPY		Časť: 3.	

